

Schallabsorptionsgrad nach DIN/EN 20 354

Auftraggeber:

Objekt:

CARUSO ISO-BOND
Polyesterflies

40 mm ohne Folie

Aufbau des Prüfgegenstandes:

40 mm:
20 mm ISO-BOND Polyesterflies WLG 040
20 mm ISO-BOND Polyesterflies WLG 035
keine Folie
in Holzrahmen 40/60

Prüfdatum:


Prüffläche: 11.95 m²

Hallraum Volumen: 205 m³

Temperatur [°C]: 20

Feuchtigkeit [%]: 50

Frequenz [Hz]	α_s
100	0.10
125	0.19
160	0.24
200	0.46
250	0.52
315	0.68
400	0.77
500	0.82
630	0.83
800	0.81
1000	0.82
1250	0.83
1600	0.88
2000	0.86
2500	0.84
3150	0.91
4000	0.95
5000	1.02

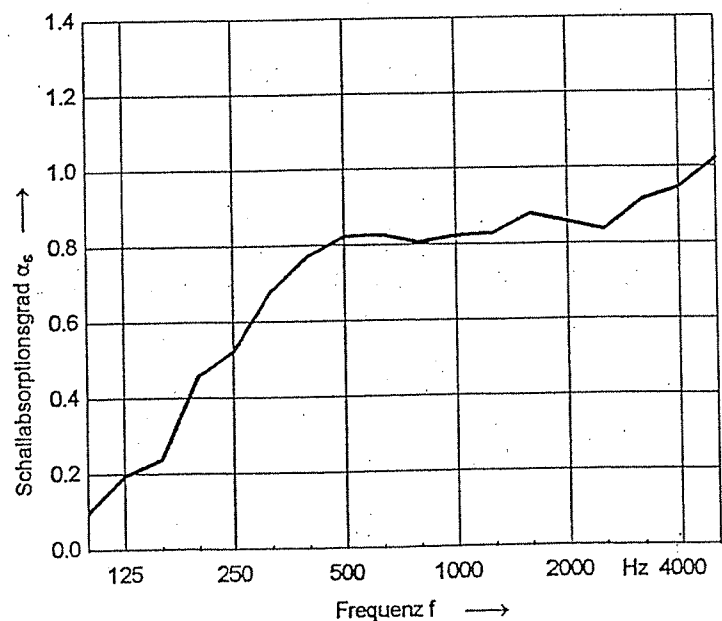

Auftragsnummer:

, 24.04.1998

Sachbearbeiter

Ltr. der Prüfstelle

GRANER + PARTNER ING.

amtl. anerk. Schallprüfstelle (MBNW 1969/91)

VMPA-Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109

51465 Bergisch Gladbach