

# Schallabsorptionsgrad nach DIN/EN 20 354

**Auftraggeber:**

**Objekt:**

CARUSO ISO-BOND  
Polyesterflies

50 mm ohne Folie

**Aufbau des Prüfgegenstandes:**

50 mm ISO-BOND Polyesterflies WLK 035  
keine Folie  
in Holzrahmen 40/60

Prüfdatum:


Prüffläche: 11.95 m<sup>2</sup>

Hallraum Volumen: 205 m<sup>3</sup>

Temperatur [°C]: 20

Feuchtigkeit [%]: 50

Frequenz [Hz]	$\alpha_s$
100	0.13
125	0.14
160	0.26
200	0.39
250	0.62
315	0.72
400	0.78
500	0.88
630	0.88
800	0.85
1000	0.90
1250	0.87
1600	0.82
2000	0.88
2500	0.81
3150	0.88
4000	0.90
5000	0.86

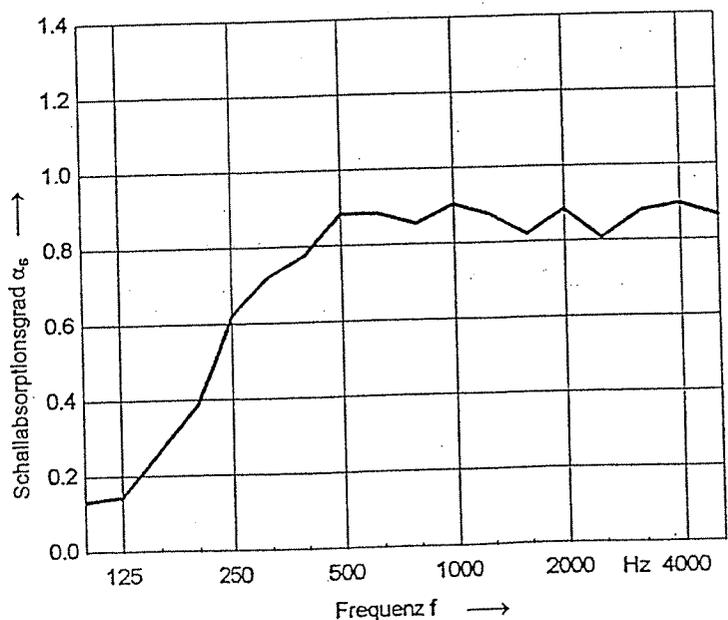

Auftragsnummer:

, 24.04.1998

Sachbearbeiter

*W*

Ktr. der Prüfstelle

*Graner*

**GRANER + PARTNER ING.**

amtl. anerk. Schallprüfstelle (MBNW 1969/91)  
VMPA-Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
51465 Bergisch Gladbach